

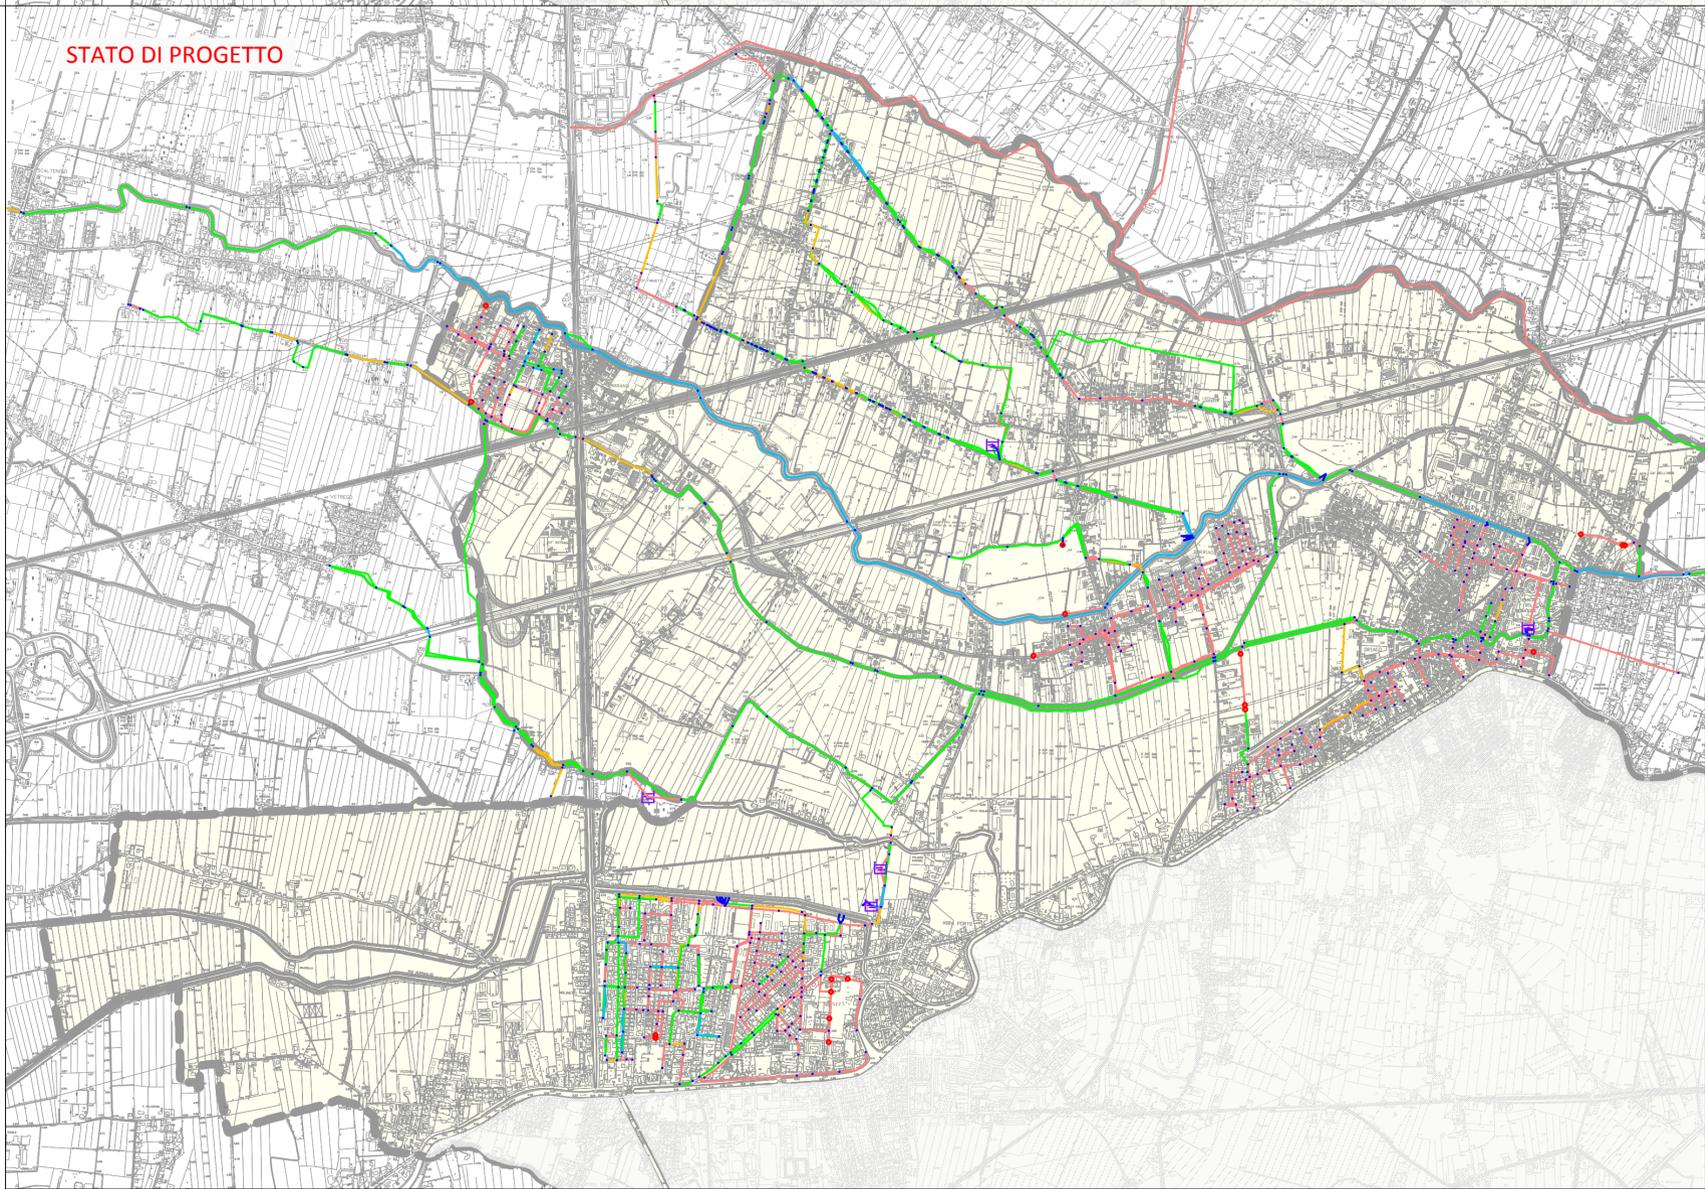


LEGENDA

- riempimento < 20%
- 20% < riempimento < 50%
- 50% < riempimento < 90%
- 90% < riempimento ≤ 99%
- riempimento = 100%
- Elemento "invaso"
- Nodo senza esondazione
- Nodo con esondazione

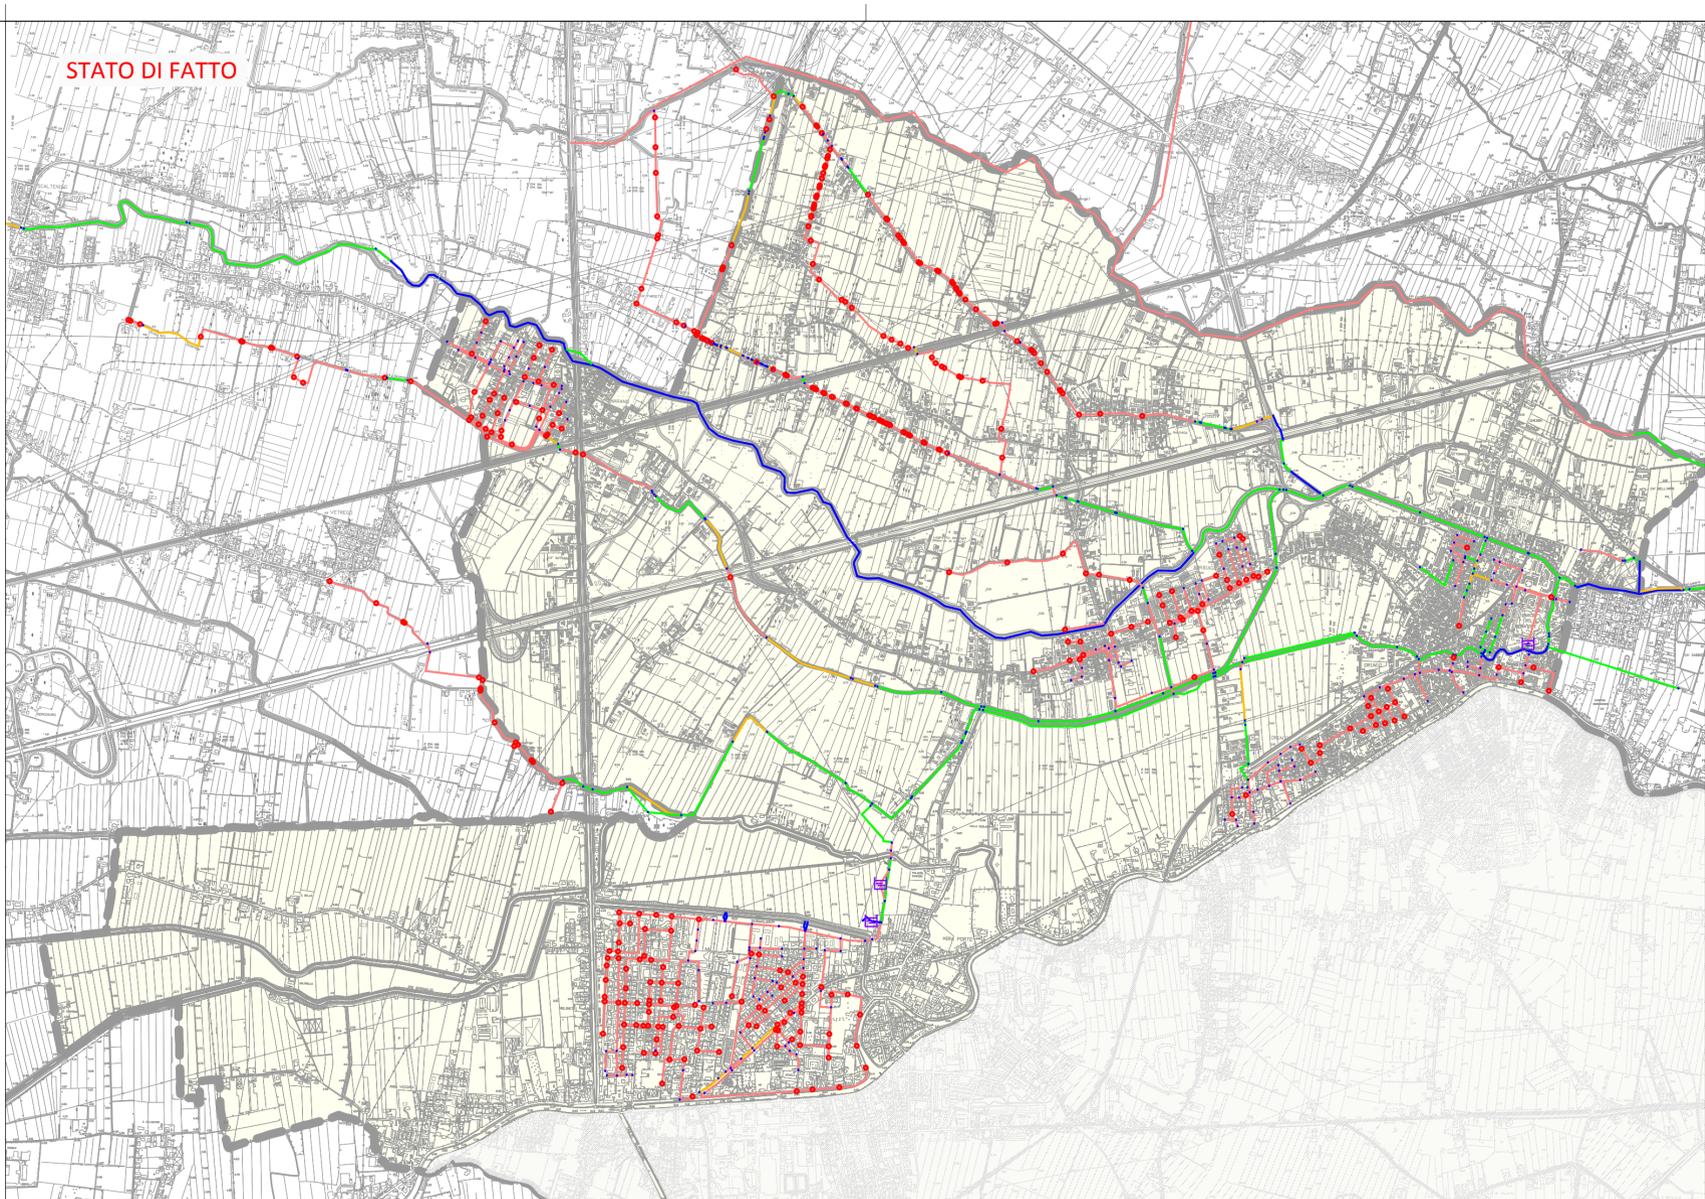

03.05.02 RISULTATI MODELLI - LUSORE - T 4 ORE E Tr 20 ANNI



**COMUNE DI MIRA**

Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE)

Via Roveto, 12 - 30174 VENEZIA  
e-mail: consorzio@acquarisorgive.it  
www.acquarisorgive.it



## PIANO DELLE ACQUE COMUNALE

<b>DATA</b>	<b>ELABORATO</b>		
DICEMBRE 2014	RISULTATI MODELLI - BACINO LUSORE IN MIRA		
<b>SCALA</b>	DURATA PIOGGIA 4 ORE E TR 20 ANNI		
1:20.000			
<b>CODICE ELABORATO</b>	<b>GRUPPO DI LAVORO</b>		
AR011 PA 03 05 02 PLSP 00	COMUNE DI MIRA		
<b>ing. Carlo Bendoricchio</b> Consorzio di Bonifica ACQUE RISORGIVE <b>DIRETTORE</b>	Lorenzo Fontana Sabrina Zabotto	Alberto Franceschini Nicola Trevisan	Giorgio Mescalchin
<b>ing. Michele Caffini</b> Consorzio di Bonifica ACQUE RISORGIVE <b>DIRIGENTE AREA TECNICA</b>	<b>CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE</b>		
	Luca Mason Matteo Bianchi	Giuliano Frison Italo Poletto	Martino Cazzin Gregorio Marinetto
<b>REV. N°</b>	<b>DATA</b>	<b>MOTIVO DELLA REVISIONE</b>	<b>REDIGE</b> <b>VERIFICA</b> <b>APPROVA</b>
0	21-11-2014	Prima stesura	L. Mason    L. Mason    M. Caffini

AR011 PA

A termini di legge sono riservati i contenuti e la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza specifica autorizzazione