



LEGENDA


- riempimento < 20%
- 20% < riempimento < 50%
- 50% < riempimento < 90%
- 90% < riempimento ≤ 99%
- riempimento = 100%
- Elemento "invaso"
- Nodo senza esondazione
- Nodo con esondazione

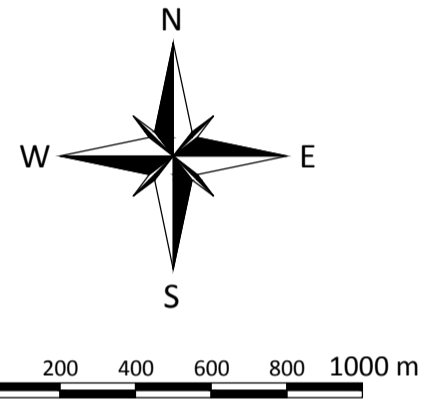

STATO DI FATTO

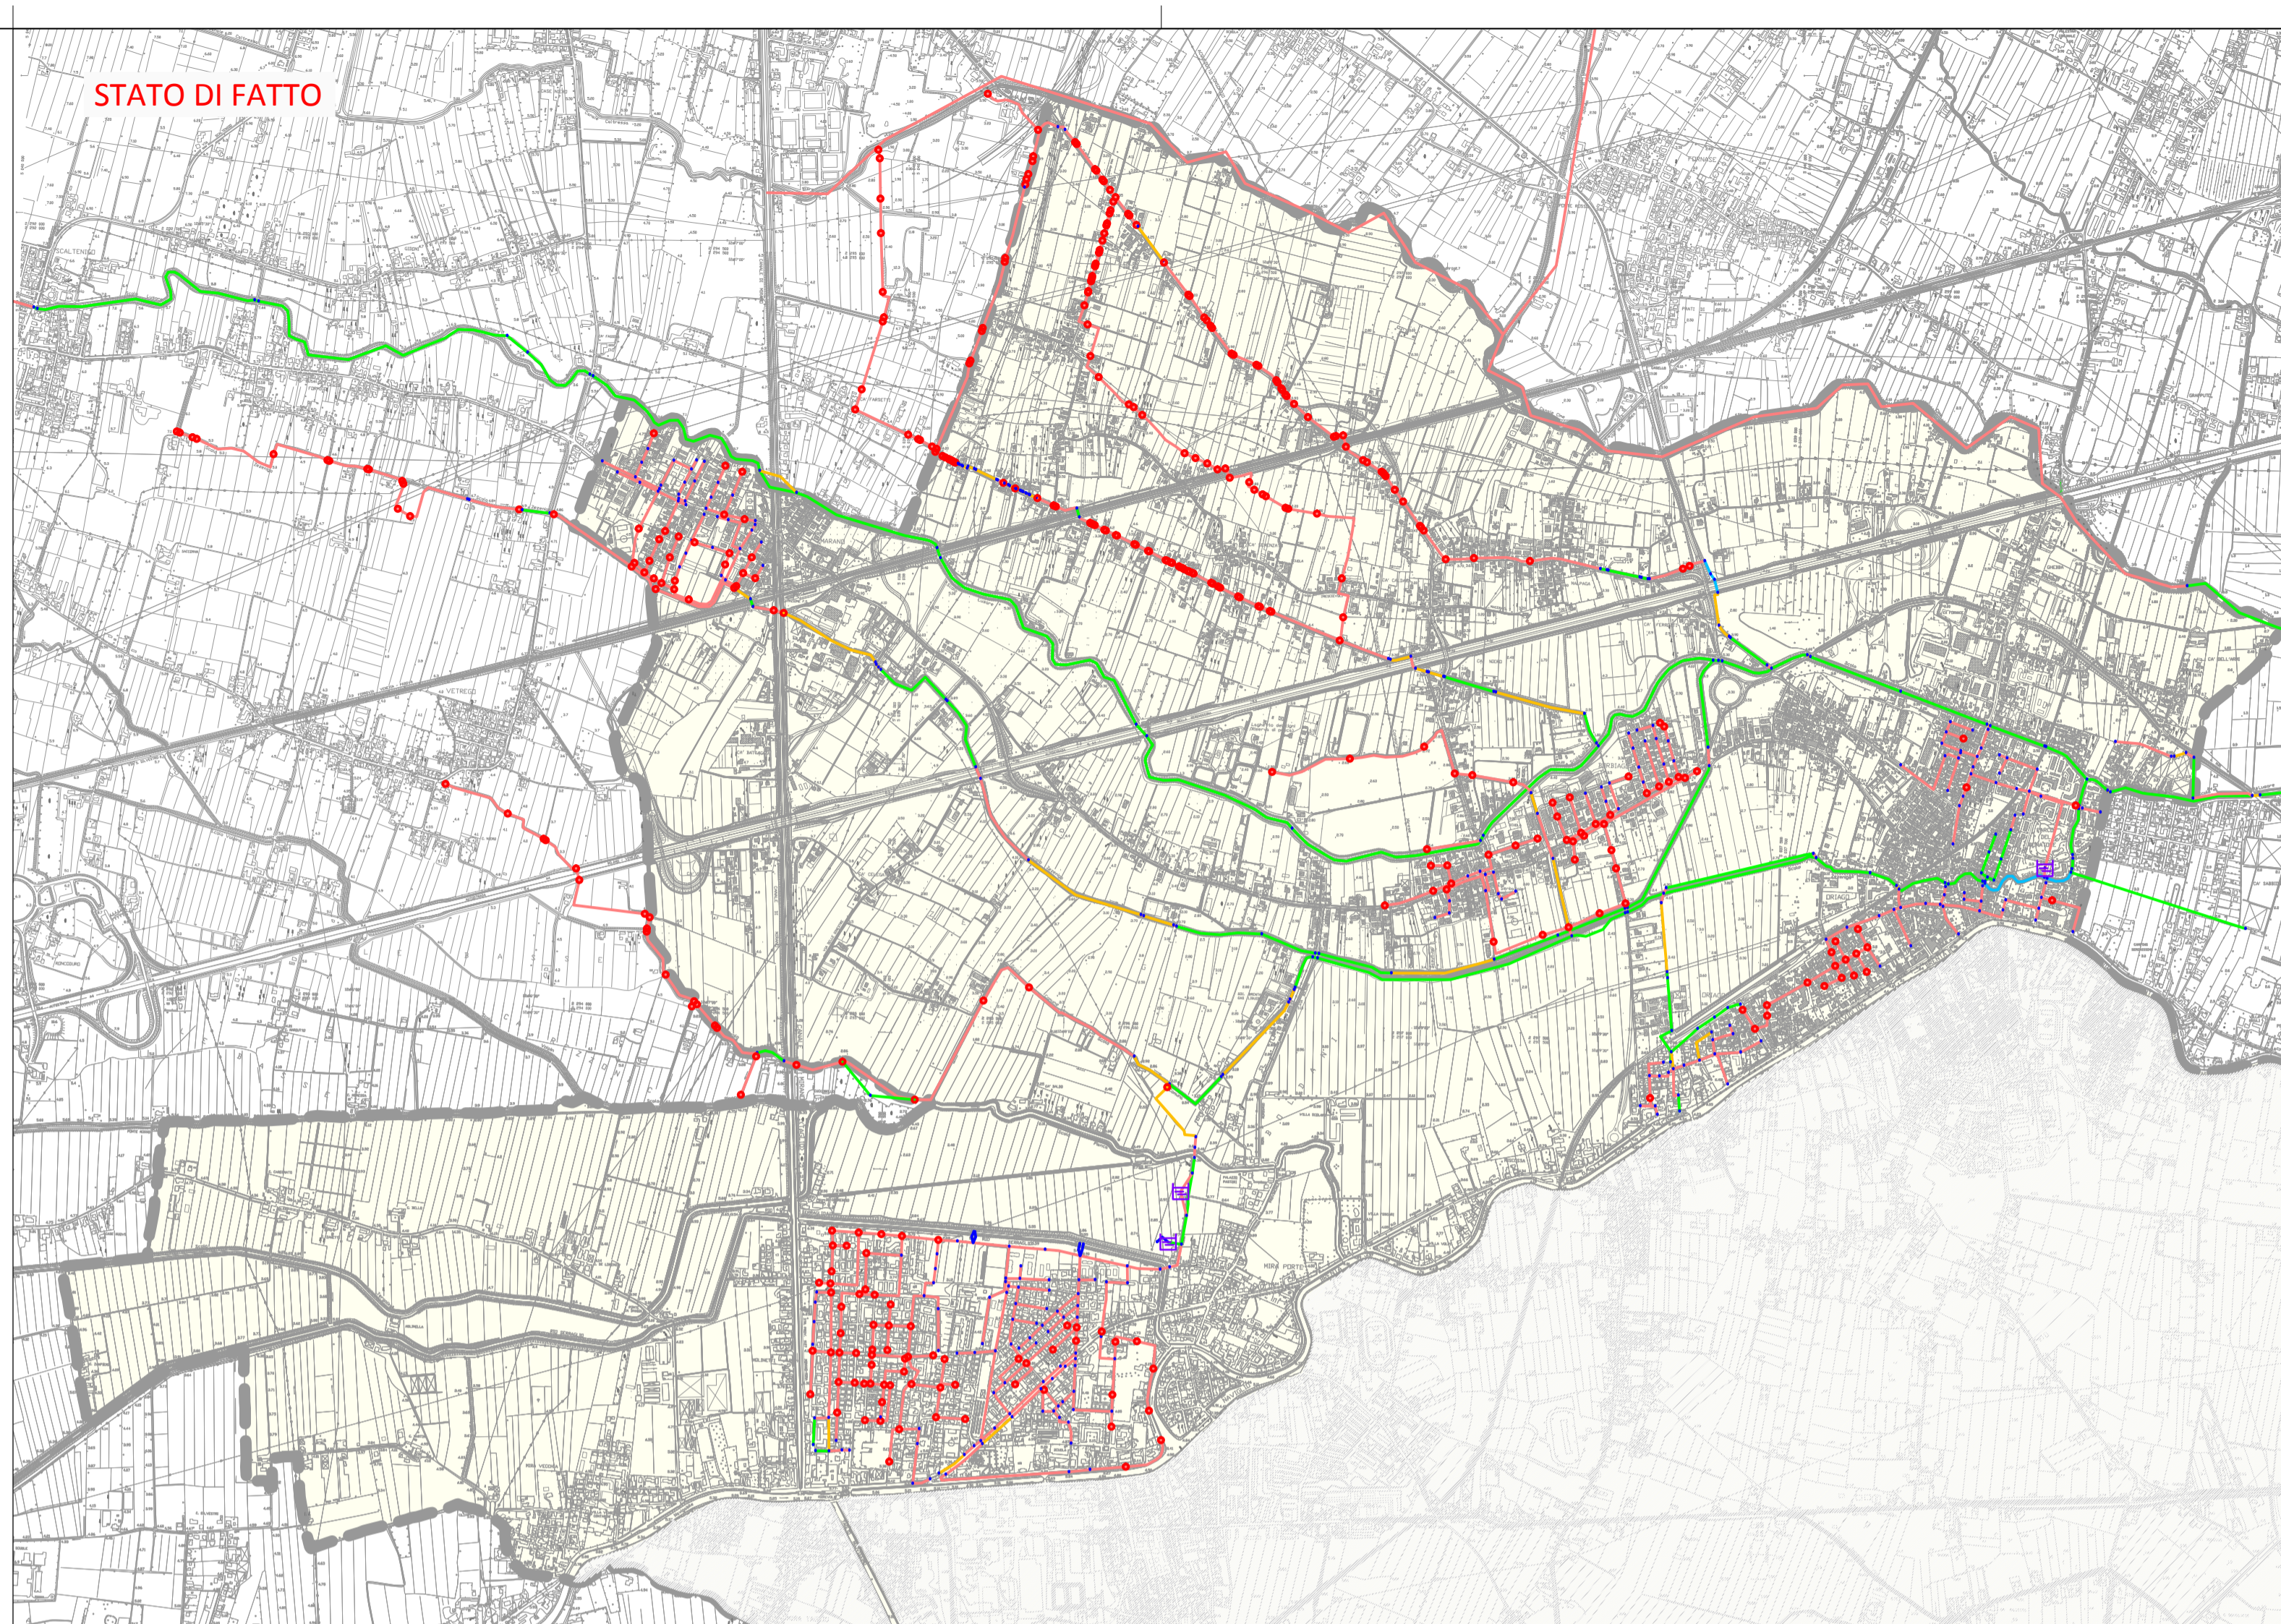

STATO DI PROGETTO

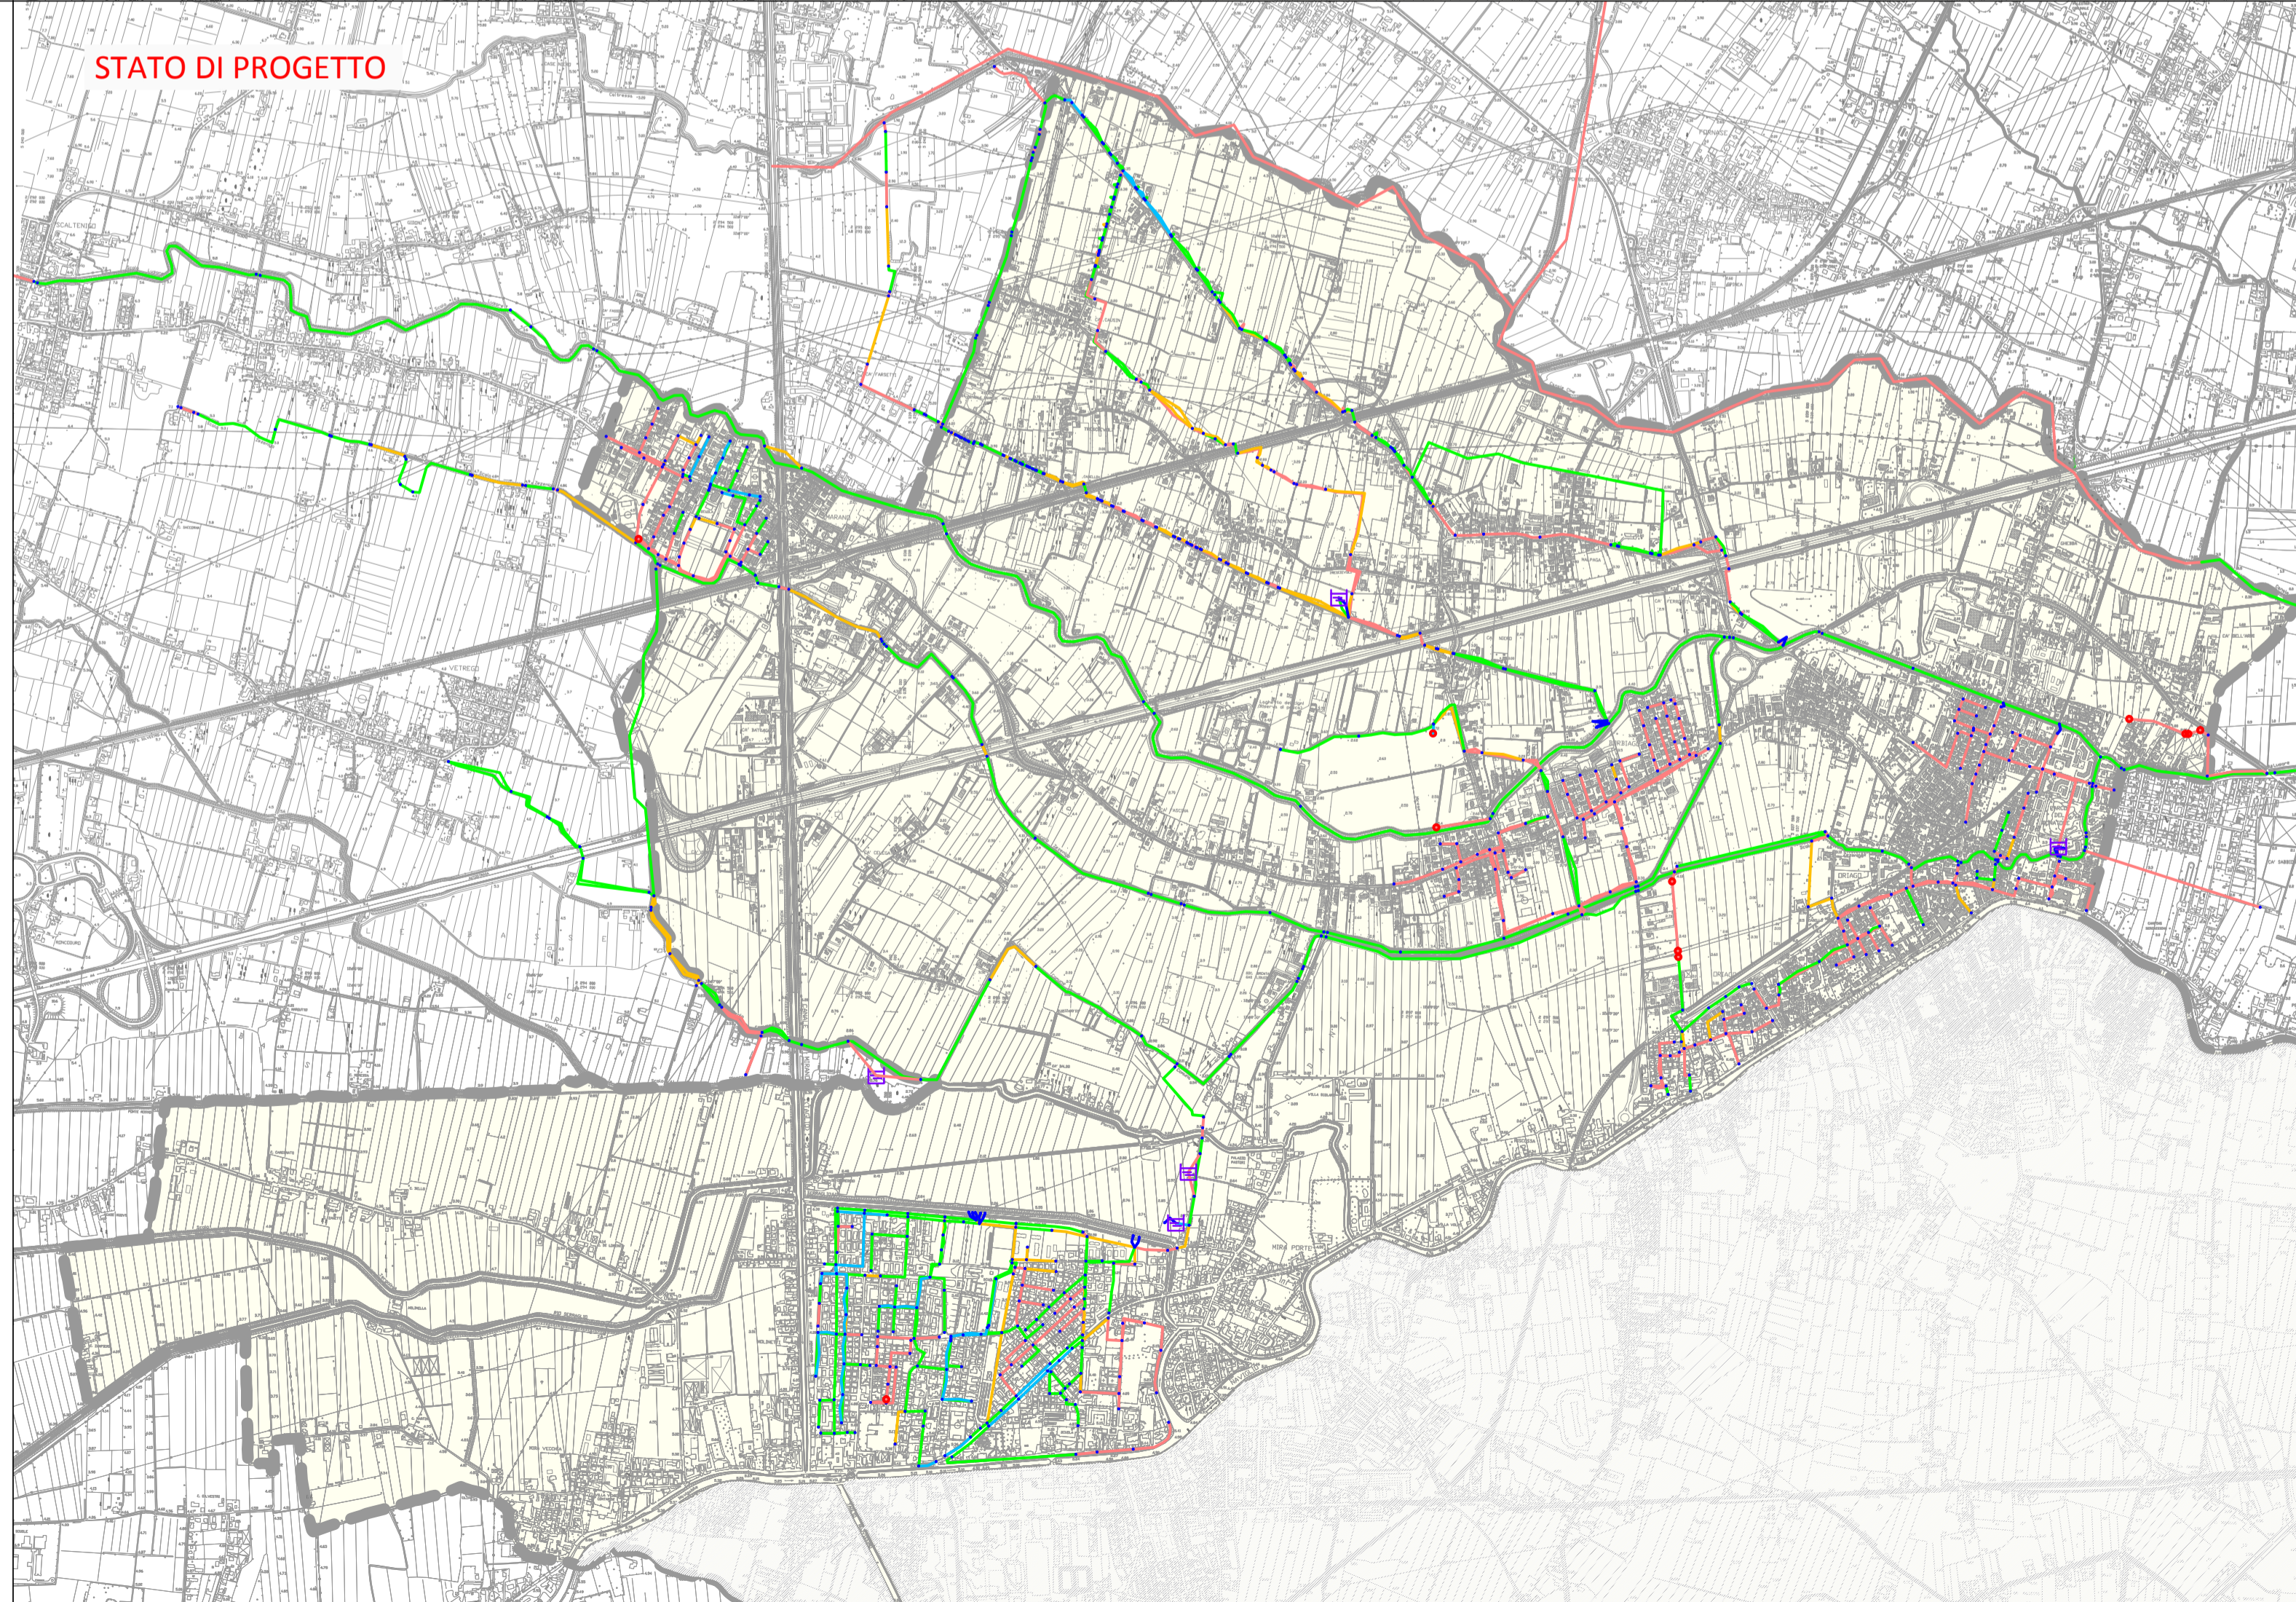

03.05.03 RISULTATI MODELLI - LUSORE - T 7 ORE E Tr 20 ANNI



COMUNE DI MIRA

Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE)

Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA
e-mail: consorzio@acquesrisorgive.it
www.acquesrisorgive.it



**PIANO DELLE ACQUE
COMUNALE**

DATA		ELABORATO	
DICEMBRE 2014		RISULTATI MODELLI - BACINO LUSORE IN MIRA	
SCALA		DURATA PIOGGIA 7 ORE E TR 20 ANNI	
1:20.000			
CODICE ELABORATO		GRUPPO DI LAVORO	
AR011 PA 03 05 03 PLSP 00		COMUNE DI MIRA	
ing. Carlo Bendoricchio Consorzio di Bonifica ACQUE RISORGIVE DIRETTORE		Lorenzo Fontana Sabrina Zabotto	Alberto Franceschini Nicola Trevisan Giorgio Mescalchin
		CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	
ing. Michele Caffini Consorzio di Bonifica ACQUE RISORGIVE DIRIGENTE AREA TECNICA		Luca Mason Matteo Bianchi	Giuliano Frison Italo Poletto Martino Cazzin Gregorio Marinetto
REV. N°	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	REDIGE VERIFICA APPROVA
0	21-11-2014	Prima stesura	L. Mason L. Mason M. Caffini

AR011 PA